2026.10.26 08:34:11
KARMEN PODGORNIK
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica

Evidenčna oznaka:	2300-18/25687-26/98069
Naročnik:	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B 5000 Nova Gorica
Naročilo:	Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode za obdobje enega leta (2025-2026), PG-2300-18/25687-25/95461, z dne 13.10.2025
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Vodja naloge:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Nova Gorica,	26.10.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Grgar, Pekarna Ana
Številka vzorca:	26/98069
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Vzorec odvzel:	Karmen Podgornik, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	22.09.2026 11:19
Mesto odvzema:	Vodovod Grgar, Grgar, Pekarna Ana, Pipa v skladišču peciva
Vzorec sprejel:	Karmen Podgornik
Kraj in čas sprejema:	Nova Gorica, 22.09.2026 11:47

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.18	mg/L	LOQ	/	/
Okus	brez okusa			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Temperatura vode	21.8	°C		/	/
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
pH	8.0			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	241	µS/cm		2500	skladen
Splošni parametri					
Klorat	0.082	mg/L	ClO_3^-	0.25	skladen
Klorit	<0.05	mg/L	ClO_2^-	0.25	skladen
Elementi v sledovih					
Uran	0.14	µg/L		30	skladen
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO_3	10	skladen
Aromatski ogljikovodiki					
Benzen	<0.3	µg/L		1	skladen
Hormonski motilci					
Bisfenol A	0.40	µg/L		/	/
Kovine					
Aluminij	20	µg/L		200	skladen

Kovine

Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen
Antimon	<0.05	µg/L		10	skladen
Baker	0.013	mg/L		2	skladen
Bor	0.0038	mg/L		1.5	skladen
Cink	11	µg/L		/	/
Kalij	410	µg/L		/	/
Kalcij	46000	µg/L		/	/
Kadmij	<0.02	µg/L		5	skladen
Krom	<0.4	µg/L		50	skladen
Magnezij	4800	µg/L		/	/
Mangan	0.11	µg/L		50	skladen
Molibden	<0.1	µg/L		/	/
Natrij	1.9	mg/L		200	skladen
Nikelj	0.33	µg/L		20	skladen
Selen	0.11	µg/L		20	skladen
Svinec	0.39	µg/L		10	skladen
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		10	skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		10	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		10	skladen
Tetraklorometan	<0.1	µg/L		/	/
1,2-Dikloroetan	<3.0	µg/L		3	skladen
1,1,1-Trikloroetan	<0.5	µg/L		/	/
1,1,1,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L		/	/

Mikrobiološki parametri

Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/

Organska onesnaževala

Perfluorobutanojska kislina	0.0024	µg/L		/	/
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/

Organska onesnaževala					
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Vsota PFAS	<0.03	µg/L		/	/
Organske kisline					
Halogenocetne kisline (HAAs)	<5.0	µg/L		/	/
Osnovni parametri					
Oksidativnost *(Permanganatni indeks (oksidativnost) *)*	<0.5	mg/L	O_2	5	skladen
Skupna trdota	7.5	°N		/	/
Pesticidi - sulfonilurea					
Amidosulfuron	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Foramsulfuron	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Jodosulfuron	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Mezosulfuron	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Nikosulfuron	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Prosulfuron	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Rimsulfuron	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Tritosulfuron	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Pesticidi in metaboliti					
2,4 - DB	<0.02	µg/L		0.1	skladen
2,4-D	<0.02	µg/L		0.1	skladen
Acetamiprid	<0.02	µg/L		0.1	skladen
Aklonifen	<0.02	µg/L		0.1	skladen
Atrazin	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Azoksistrobin	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Bentazon	<0.02	µg/L		0.1	skladen
Boskalid	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Cimoksanil	<0.02	µg/L		0.1	skladen
Cipermetrin	<0.05	µg/L		0.1	skladen
Ciprodinil	<0.01	µg/L		0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

Deltametrin	<0.050	µg/L	0.1	skladen
Difenokonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Diflufenikan	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Dikamba	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Dimetaklor	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Dimetomorf	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fenheksamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fenpropidin	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Fludioksonil	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Flufenacet	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fluopikolid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fluroksipir	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Folpet	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Izoksaflutol	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Kaptan	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Klomazon	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Klopiralid	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Kloridazon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Krezoksim-metil	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
MCPA	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Mandipropamid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metaflumizon	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metobromuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Mezotrion	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Napropamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Pendimetalin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Penkonazol	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Petoksamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Pinoksaden	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Piridat-M	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti					
Prosulfokarb	<0.01	µg/L		0.1	skladen
S-Metolaklor	<0.02	µg/L		0.1	skladen
Simazin	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Terbutilazin	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Tetrakonazol	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.02	µg/L		0.1	skladen
Trifloksistrobin	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Zoksamid	<0.02	µg/L		0.1	skladen
lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L		0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L		0.5	skladen
Policiklični aromatski ogljikovodiki					
Benzo(b)fluoranten	<0.01	µg/L		/	/
Benzo(k)fluoranten	<0.01	µg/L		/	/
Benzo(ghi)perilen	<0.01	µg/L		/	/
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.01	µg/L		/	/
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Benzo(a)piren	<0.01	µg/L		0.01	skladen
Acenaften	<0.005	µg/L		/	/
Antracen	<0.005	µg/L		/	/
Benzo(a)antracen	<0.005	µg/L		/	/
Dibenzo(a,h)antracen	<0.01	µg/L		/	/
Fluoren	<0.005	µg/L		/	/
Fluoranten	<0.005	µg/L		/	/
Krizen	<0.005	µg/L		/	/
Acenaftilen	<0.005	µg/L		/	/
Fenantren	<0.005	µg/L		/	/
Naftalen	<0.005	µg/L		/	/
Piren	<0.005	µg/L		/	/
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Trikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Motnost	0.2	NTU		4	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Amonij	<0.02	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen
Nitrit	<0.004	mg/L	N	0.5	skladen
Nitrat	6.0	mg/L	NO_3	50	skladen
Celotni organski ogljik - TOC	0.50	mg/L	C	/	/
Cianid - prosti	<10	µg/L	CN^-	50	skladen
Sulfat	2.4	mg/L	SO_4^{2-}	250	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Fluorid	<1.0	mg/L	F	1.5	skladen
Klorid	2.6	mg/L	Cl^-	250	skladen
Trihalometani					
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		/	/
Dibromoklorometan	0.8	µg/L		/	/
Triklorometan (kloroform)	8.1	µg/L		/	/
Bromodiklorometan	2.8	µg/L		/	/
Trihalometani (vsota)	12	µg/L		100	skladen

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-18/25687-26/98069-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1006-18/25687-26/98069-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-18/25687-26/98069-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-18/25687-26/98069-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Grgar, Pekarna Ana
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/98069
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica
Vodja naloge:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik:	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Naročilo:	Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode za obdobje enega leta (2025-2026), PG-2300-18/25687-25/95461, z dne 13.10.2025
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 259698, 21.09.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Grgar, Grgar, Pekarna Ana, Pipa v skladišču peciva
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 22.09.2026 11:19

Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca


Datum in ura: 22.09.2026 11:47

Sprejel: Karmen Podgornik

Datum poročila: 26.10.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema

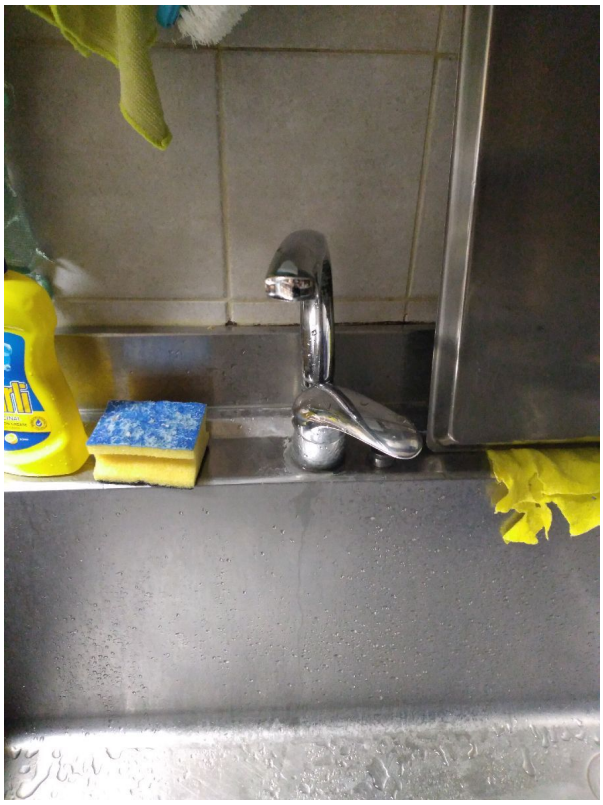

Evidenčna oznaka: 2300-18/25687-26/98069-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Klor-prosti	0.18		mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	22.09.26 22.09.26
Okus	brez okusa				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	22.09.26 22.09.26
Temperatura vode	21.8		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	22.09.26 22.09.26
Vonj	po kloru ali klorirani vodi				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	22.09.26 22.09.26
pH	8.0				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	22.09.26 22.09.26
	Meritev opravljena pri T = 21.8 °C					
Električna prevodnost (20°C)	241		µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	22.09.26 22.09.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 21.8 °C*					
Pesticidi in metaboliti						
Pesticidi (vsota)	<0.05	**#**	µg/L		Izračun, na mestu odvzema	26.10.26 26.10.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Karmen Podgornik, dipl.san.inž. ob 26.10.2026 08:32

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1006-18/25687-26/98069-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Grgar, Pekarna Ana
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/98069
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Naročilo: Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode za obdobje enega leta (2025-2026), PG-2300-18/25687-25/95461, z dne 13.10.2025
Mesto odvzema: Vodovod Grgar, Grgar, Pekarna Ana, Pipa v skladišču peciva
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 22.09.2026 11:19
Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 22.09.2026 11:47
Sprejel: Karmen Podgornik

Datum poročila: 23.10.2026

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Klorat	0.082	mg/L	ClO_3^-	SIST EN ISO 10304-4:2022[1], NM	29.09.26 29.09.26
Klorit	<0.05	mg/L	ClO_2^-	SIST EN ISO 10304-4:2022[1], NM	29.09.26 29.09.26
Elementi v sledovih					
Uran	0.14	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO_3	SIST EN ISO 15061:2001, NM	29.09.26 29.09.26
Aromatski ogljikovodiki					
Benzen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[2], NM	28.09.26 06.10.26
Hormonski motilci					
Bisfenol A	0.40	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	05.10.26 12.10.26
Kovine					
Aluminij	20	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Arzen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1006-18/25687-26/98069-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Antimon	<0.05		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Baker	0.013		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Bor	0.0038		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Cink	11		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Kalij	410		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Kalcij	46000		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Kadmij	<0.02		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Krom	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Magnezij	4800		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Mangan	0.11		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Molibden	<0.1		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Natrij	1.9		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Nikelj	0.33		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Selen	0.11		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Svinec	0.39		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Železo	<40		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	30.09.26 30.09.26
Živo srebro	<0.01		µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	25.09.26 25.09.26
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki						
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	24.09.26 24.09.26
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	22.09.26 24.09.26
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	22.09.26 24.09.26
Tetraklorometan	<0.1		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	22.09.26 24.09.26
1,2-Dikloroetan	<3.0	#	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	22.09.26 24.09.26
1,1,1-Trikloroetan	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	22.09.26 24.09.26
1,1,1,2-Tetrakloroetan	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	22.09.26 24.09.26
Organska onesnaževala						

Evidenčna oznaka: 1006-18/25687-26/98069-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Perfluorobutanojska kislina	0.0024	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 05.10.26
Vsota PFAS	<0.03	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	29.09.26 06.10.26

Vsota PFAS je vsota spojin: perfluorobutanojska kislina, perfluorobutansulfonska kislina, perfluorodekanojska kislina, perfluorodekansulfonska kislina, perfluorododekanojska kislina, perfluorododekansulfonska kislina, perfluoroheksanojska kislina, perfluoroheksansulfonska kislina, perfluoroheptanojska kislina, perfluoroheptansulfonska kislina, perfluorononanojska kislina, perfluorononansulfonska kislina,perfluorooktanojska kislina,perfluorooktansulfonska kislina, perfluoropentanojska kislina, perfluoropentansulfonska kislina, perfluorotridekanojska kislina, perfluorotridekansulfonska kislina, perfluoroundekanojska kislina in perfluoroundekansulfonska kislina.

Organske kisline

Evidenčna oznaka: 1006-18/25687-26/98069-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Halogenocetne kisline (HAAs)	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	01.10.26 05.10.26
Osnovni parametri						
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5		mg/L	O_2	SIST EN ISO 8467: 1998 , NG	23.09.26 23.09.26
Skupna trdota	7.5	#	°N		Izračun, NM	30.09.26 30.09.26
Pesticidi - sulfonilurea						
Amidosulfuron	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Foramsulfuron	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Jodosulfuron	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Mezosulfuron	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Nikosulfuron	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Prosulfuron	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Rimsulfuron	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Tritosulfuron	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Pesticidi in metaboliti						
2,4 - DB	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
2,4-D	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Acetamiprid	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Aklonifen	<0.02	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Atrazin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Atrazin, Desetil-	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Atrazin, Desizopropil-	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Azoksistrobin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Bentazon	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Boskalid	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Cimoksanil	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Cipermetrin	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	12.10.26 20.10.26

Evidenčna oznaka: 1006-18/25687-26/98069-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Ciprodinil	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Deltametrin	<0.050	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	12.10.26 20.10.26
Difenokonazol	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Diflufenikan	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Dikamba	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Dimetaklor	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Dimetenamid	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Dimetomorf	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Fenheksamid	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Fenpropidin	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Fludioksonil	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	12.10.26 20.10.26
Flufenacet	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Fluopikolid	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Fluroksipir	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Folpet	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	12.10.26 20.10.26
Izoksaflutol	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Izoproturon	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Kaptan	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	12.10.26 20.10.26
Klomazon	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Klopiralid	<0.050	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Klorantraniliprol	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Kloridazon	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Klorotoluron	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Krezoksim-metil	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	12.10.26 20.10.26
Linuron	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
MCPA	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26

Evidenčna oznaka: 1006-18/25687-26/98069-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Mandipropamid	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Metaflumizon	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Metalaksil	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Metamitron	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Metazaklor	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Metobromuron	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Metolaklor-ESA	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Metolaklor-OXA	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Metribuzin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Mezotrion	<0.020		µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Napropamid	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Pendimetalin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Penkonazol	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	12.10.26 20.10.26
Petoksamid	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Pinoksaden	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Piridat-M	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Prometrin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Propikonazol	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Prosulfokarb	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
S-Metolaklor	<0.020	#	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	12.10.26 20.10.26
Simazin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Terbutilazin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Tetrakonazol	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Tribenuron-metil	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Trifloksistrobin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26
Zoksamid	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	05.10.26 15.10.26

Evidenčna oznaka: 1006-18/25687-26/98069-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
lambda-Cihalotrin	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	12.10.26 20.10.26
Policiklični aromatski ogljikovodiki						
Benzo(b)fluoranten	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Benzo(k)fluoranten	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Benzo(ghi)perilen	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2[4], NG	09.10.26 09.10.26
Benzo(a)piren	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Acenaften	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Antracen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Benzo(a)antracen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Dibenzo(a,h)antracen	<0.01	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Fluoren	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Fluoranten	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Krizen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Acenaftilen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Fenantren	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Naftalen	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Piren	<0.005	#	µg/L		ND-OKANG-050, izdaja 2, NG	05.10.26 09.10.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Motnost	0.2		NTU		ISO 7027-1:2016, NG	22.09.26 22.09.26
Barva (436 nm)	<0.2		m^{-1}		SIST EN ISO 7887:2012-metoda B, NG	22.09.26 22.09.26
Amonij	<0.02		mg/L	NH_4^+	SIST ISO 7150-1:1996, NG	22.09.26 22.09.26
Nitrit	<0.004		mg/L	N	SIST EN 26777:1996, NG	23.09.26 23.09.26
Nitrat	6.0		mg/L	NO_3^-	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	23.09.26 25.09.26
Celotni organski ogljik - TOC	0.50		mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	05.10.26 06.10.26

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1006-18/25687-26/98069-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Cianid - prosti	<10	#	µg/L	CN^-	ND-OKANG-129, NG	28.09.26 28.09.26
Sulfat	2.4		mg/L	SO_4^{2-}	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	23.09.26 25.09.26
Fluorid	<1.0		mg/L	F^-	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	23.09.26 25.09.26
Klorid	2.6		mg/L	Cl^-	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	23.09.26 25.09.26
Trihalometani						
Tribromometan (bromoform)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	22.09.26 24.09.26
Dibromoklorometan	0.8		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	22.09.26 24.09.26
Triklorometan (kloroform)	8.1		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	22.09.26 24.09.26
Bromodiklorometan	2.8		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3[3], NG	22.09.26 24.09.26
Trihalometani (vsota)	12		µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	22.09.26 24.09.26
Dibromoocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	01.10.26 05.10.26
Dikloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	01.10.26 05.10.26
Monobromoocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	01.10.26 05.10.26
Monokloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	01.10.26 05.10.26
Trikloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	01.10.26 05.10.26

[1] IC s supresorjem in konduktometričnim detektorjem, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov.
[2] Avtomatski vzorcevalnik, 5mL vzorca, koncentriranje vzorce s prepihavanjem ("Purge") ter zajemanje na pasti ("Trap"), detekcija z MSD.
[3] Rezultat je vrednoten z uporabo zunanjega standarda.
[4] Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota): benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen in indeno (1,2,3-cd)piren.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto
NG - OKA Nova Gorica, Vipavska ulica 13, Nova Gorica
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.
OKA Novo mesto

Arnela Kuzma, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
OKA Maribor

Vodja oddelka:
mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 23.10.2026 08:16:01

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4006-18/25687-26/98069-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Grgar, Pekarna Ana
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/98069; Lab. št.: 26/5608
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - VIK d.d. Nova Gorica
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1 B, 5000 Nova Gorica
Naročilo: Pogodba o izvajanju preiskav kvalitete pitne vode za obdobje enega leta (2025-2026), PG-2300-18/25687-25/95461, z dne 13.10.2025
Mesto odvzema: Vodovod Grgar, Grgar, Pekarna Ana, Pipa v skladišču peciva
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 22.09.2026 11:19
Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 22.09.2026 12:25
Prevzel: Sonja Volk

Datum poročila: 25.09.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	22.09.2026 23.09.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	22.09.2026 23.09.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	22.09.2026 24.09.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	22.09.2026 23.09.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	22.09.2026 24.09.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	22.09.2026 25.09.2026

Analitik:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 25.09.2026 15:35:34

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.